


UWAGA
Ze względu na zapewnienie wymagań p.poż
ściany wydzielające kotownię powinny mieć odporność
ogniową EI60. Drzwi muszą być otwierane na zewnątrz
o odporności ogniowej EI 30 od wewnątrz z zamknięciem
bezkławkowym, otwierające się z kotłowni pod naciskiem

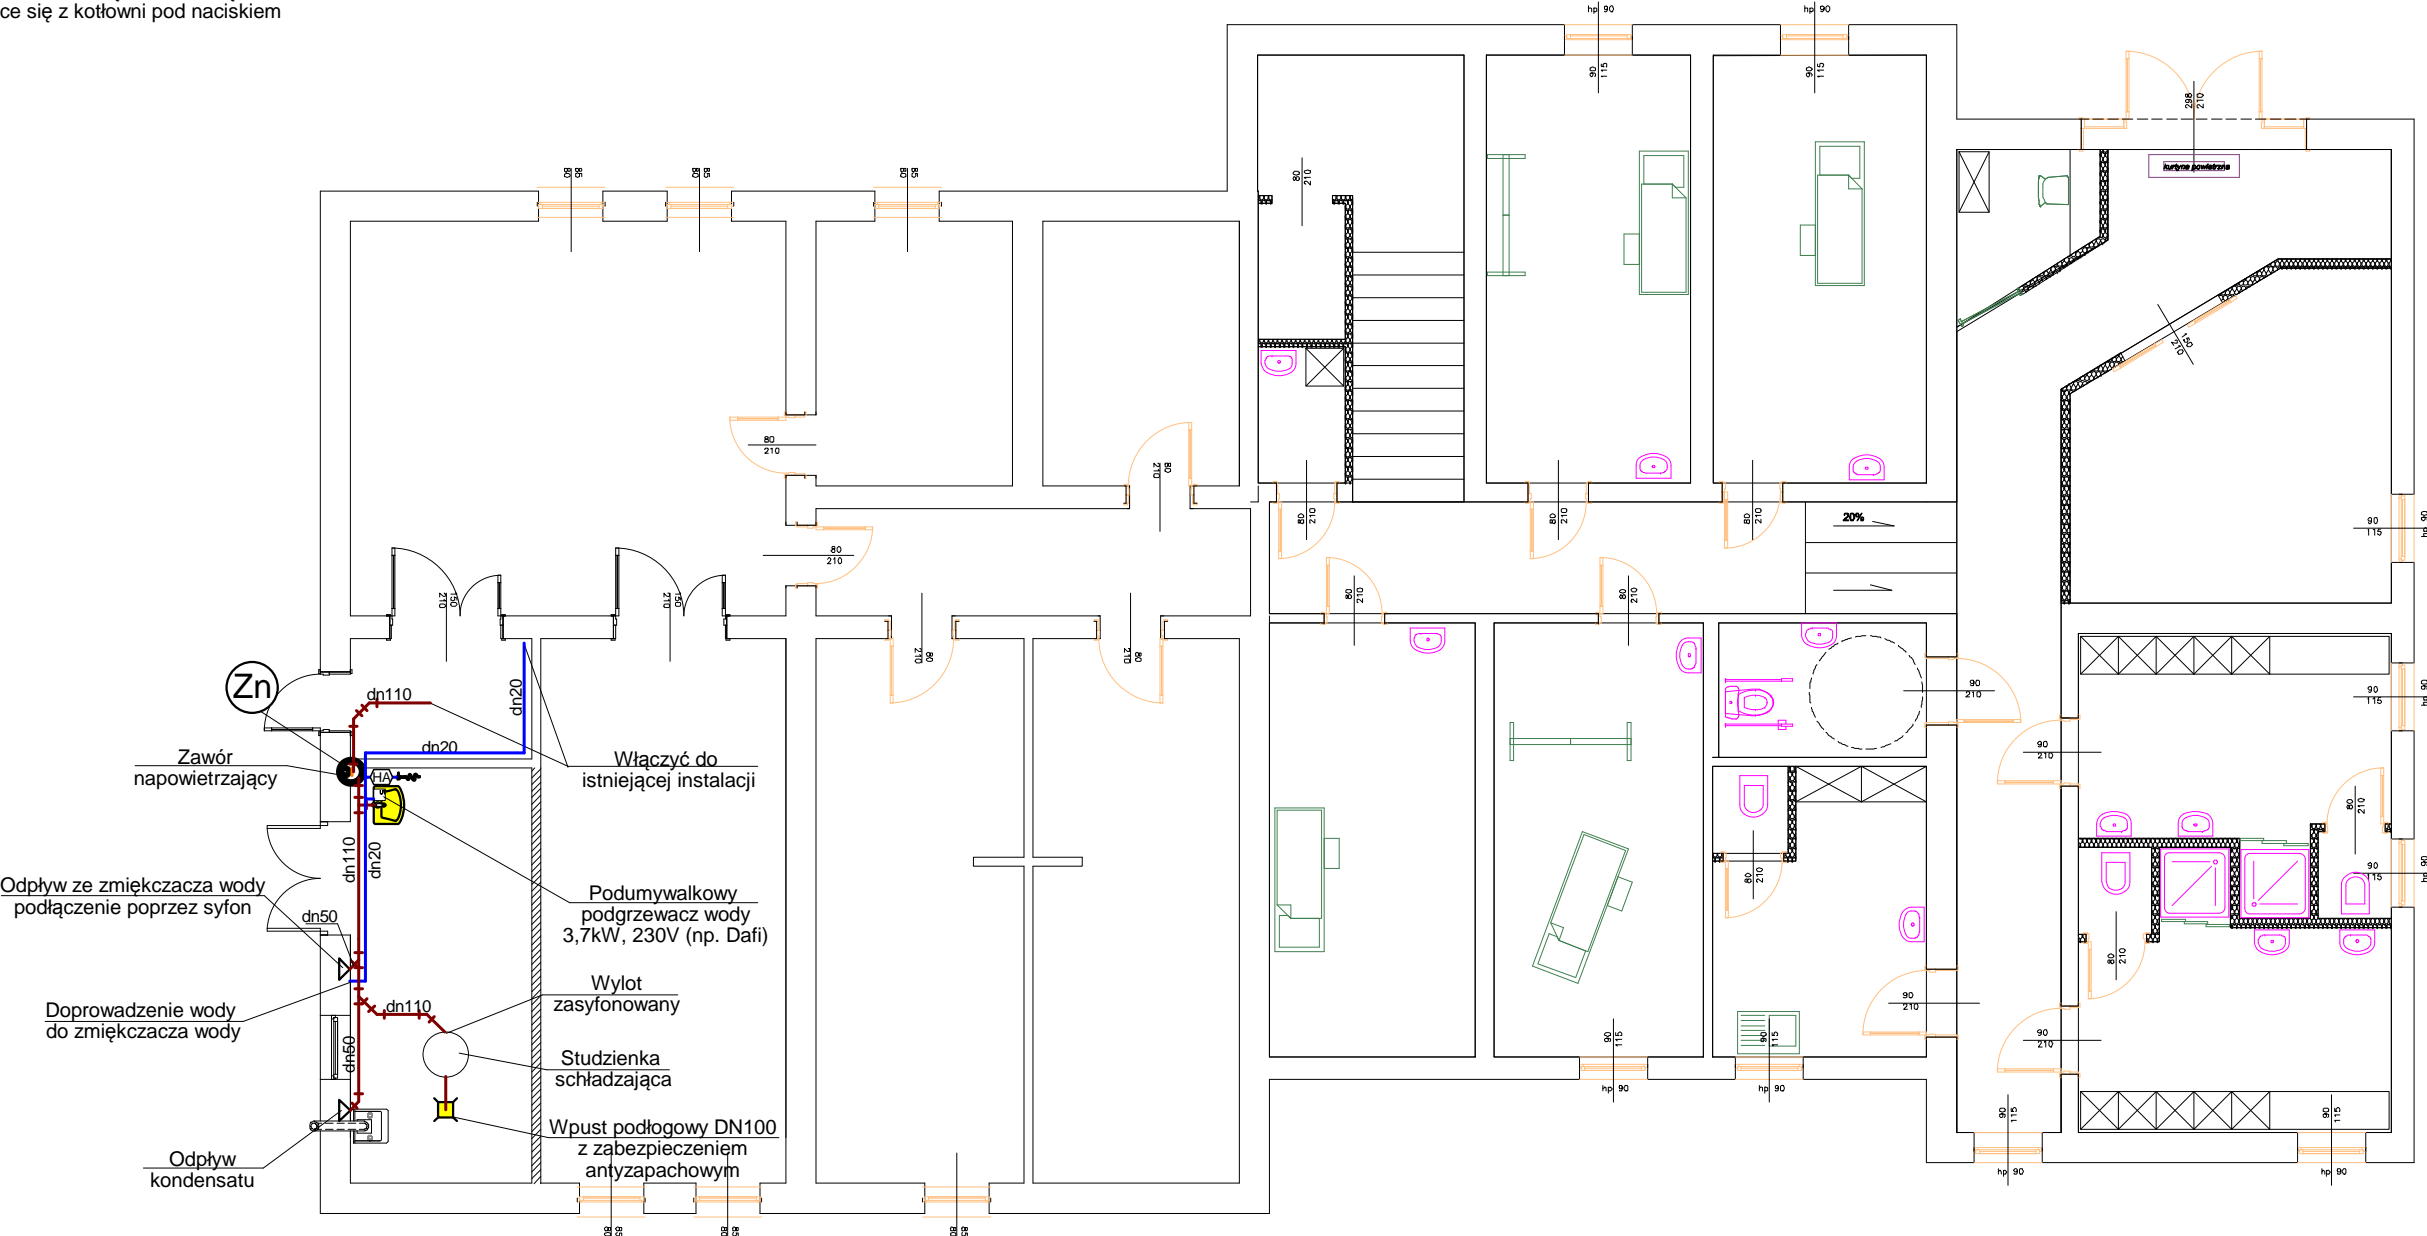

F.H.U. Profil		
28-500 Kazimierza Wielka ul. Sienkiewicza 64		
Temat	Instalacja zbiornikowa z gazem płynnym oraz wewnętrzna instalacja gazowa dla budynku mieszkalno-usługowego Skalbmierz, obr. 0003, dz. nr ew. 4, 5, 30, 34 , gm. Skalbmierz	Faza PB
Tytuł rysunku	Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej - rzut przyziemia	Data 08.2020
Inwestor	Gmina Skalbmierz ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz	Skala 1:100
Autor projektu	inż. Grzegorz Możdżeń SWK/0099/POOS/05	Nr rys. 7
Sprawdził	mgr inż. Edward Kawa 184/98	