


UWAGA
Ze względu na zapewnienie wymagań p.poż ściany wydzielające kotłownię powinny mieć odporność ogniową EI60. Drzwi muszą być otwierane na zewnątrz o odporności ogniowej EI 30 od wewnątrz z zamknięciem bezklamkowym, otwierające się z kotłowni pod naciskiem

Wydzielenie pomieszczenia kotłowni oraz zasyp do poziomu terenu wg. projektu branży konstrukcyjno-budowlanej

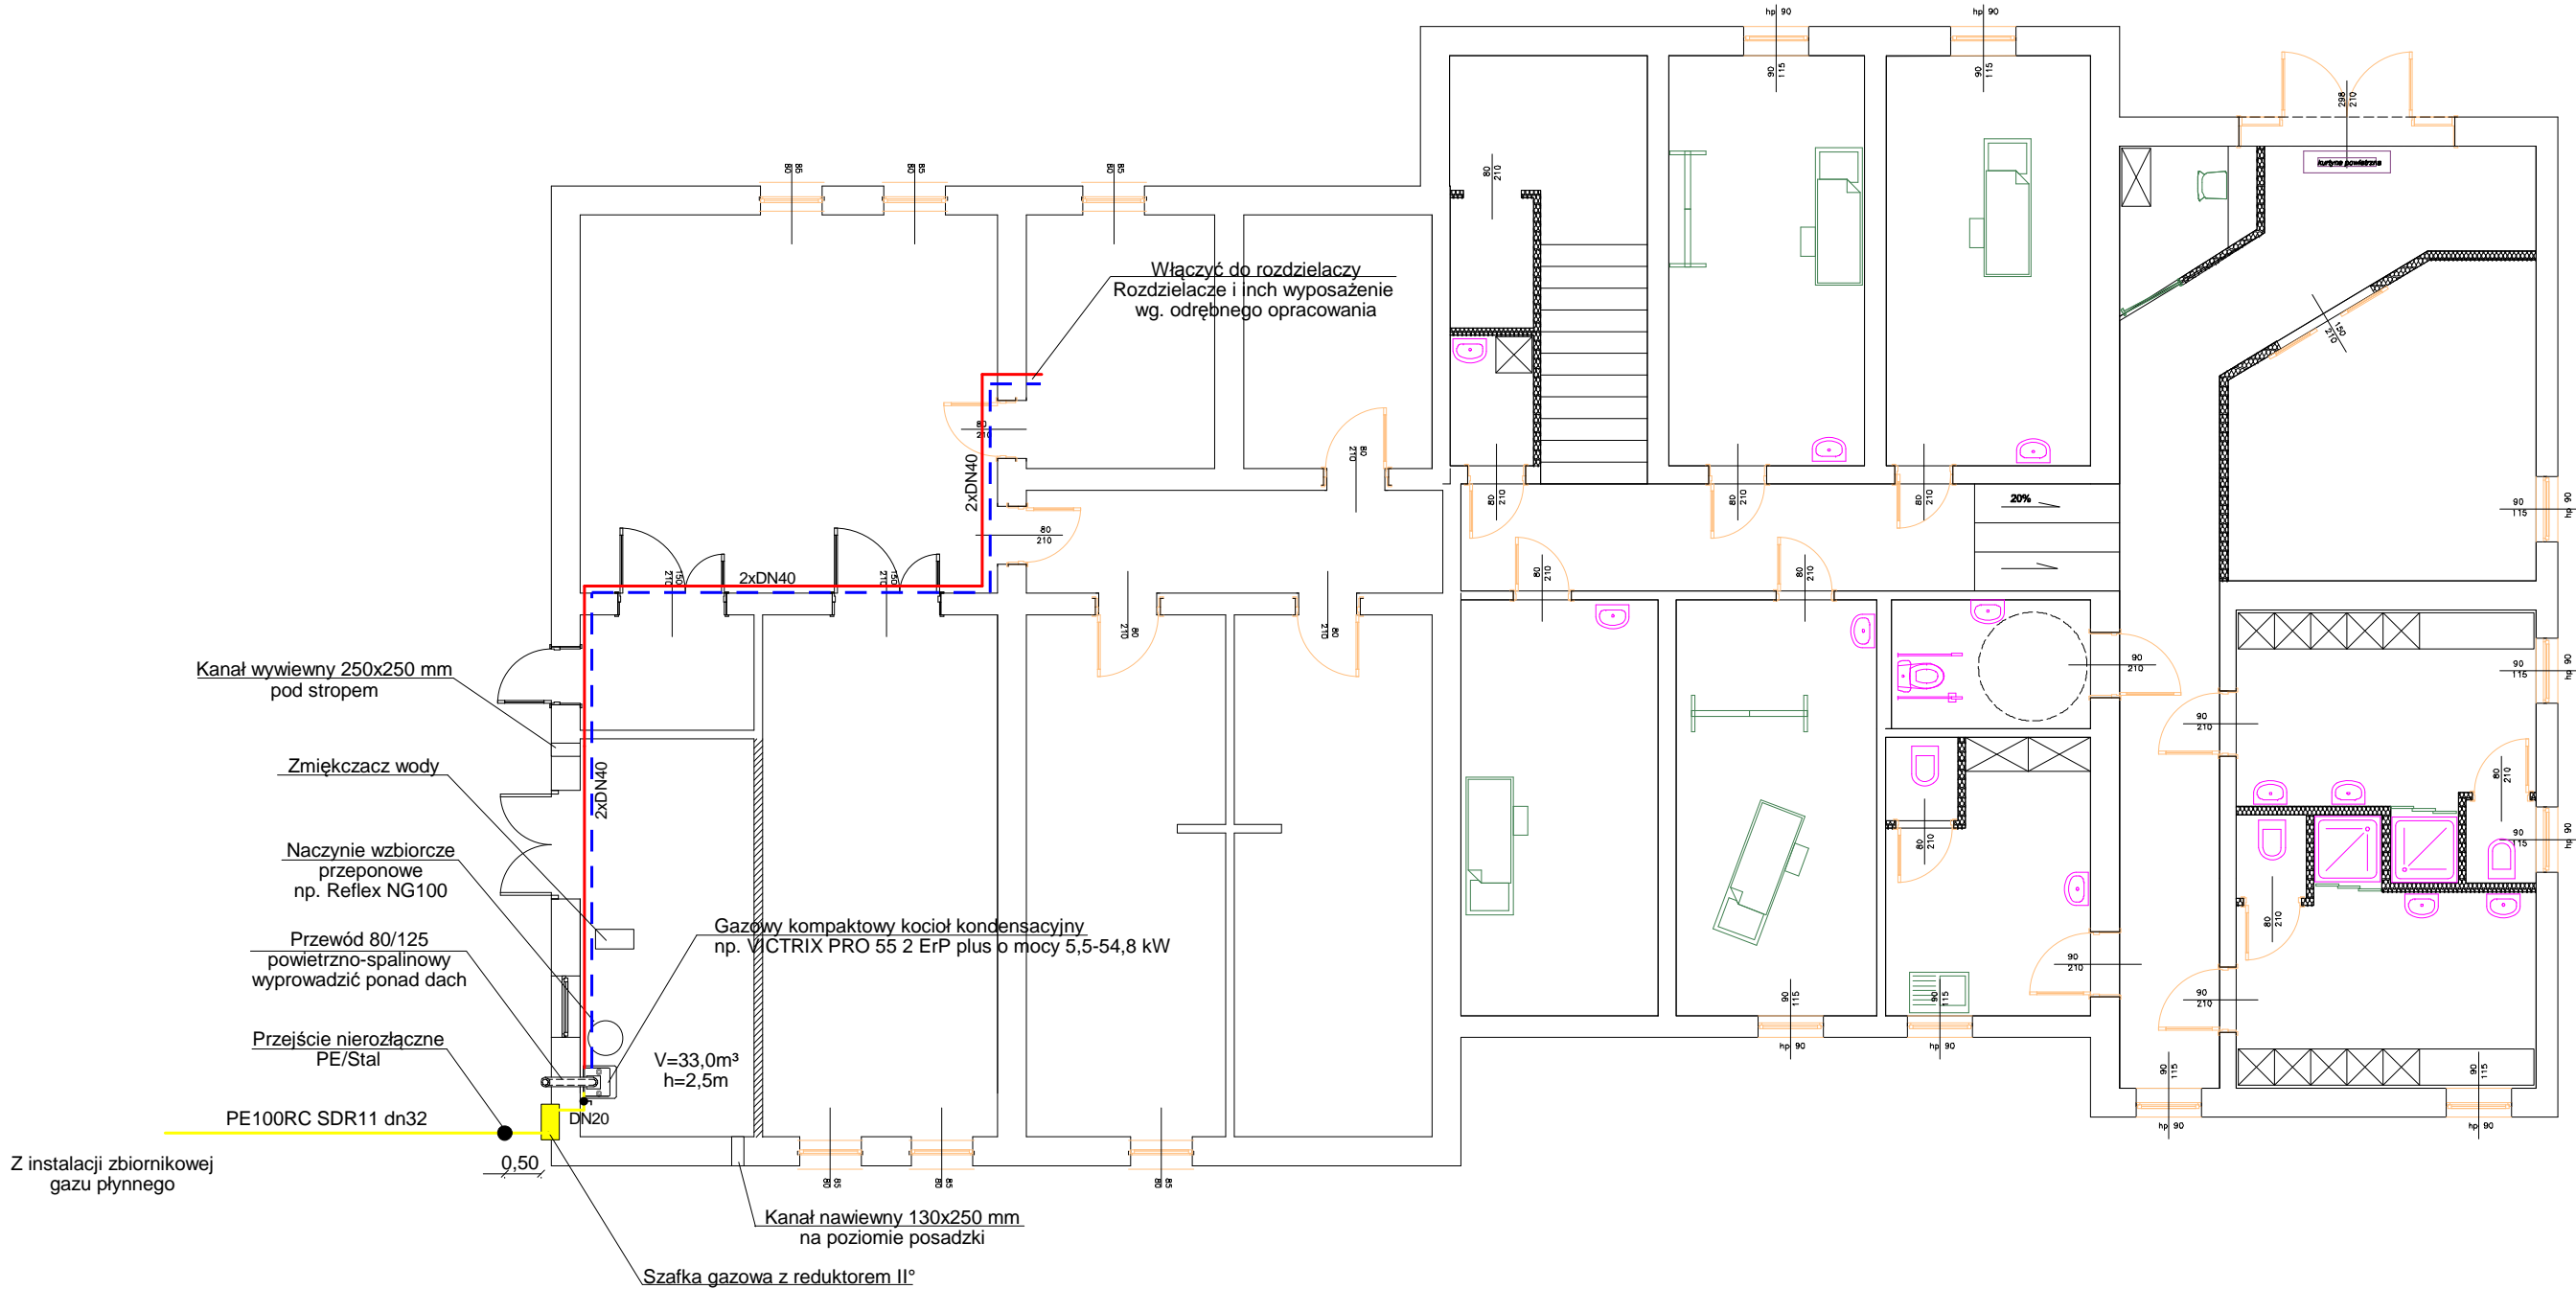

F.H.U. Profil		
28-500 Kazimierza Wielka ul. Sienkiewicza 64		
Temat	Instalacja zbiornikowa z gazem płynnym oraz wewnętrzna instalacja gazowa dla budynku mieszkalno-usługowego Skalbmierz, obr. 0003, dz. nr ew. 4, 5, 30, 34 , gm. Skalbmierz	Faza PB
Tytuł rysunku	Instalacja gazowa i c.o. - rzut przyziemia	Data 08.2020
Inwestor	Gmina Skalbmierz ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz	Skala 1:100
Autor projektu	inż. Grzegorz Możdżeń SWK/0099/POOS/05	Nr rys. 6
Sprawdził	mgr inż. Edward Kawa 184/98	
		Podpis